UAB "VISAGINO ENERGIJA"

SUDERINTA
Visagino savivaldybės
administracija


(pareigos, vardas, pavardė)
2026-08-31

TVIRTINU
UAB „Visagino energija"
generalinis direktorius

Zigmas Jurgutavičius
2026-08-31

III-osios ZONOS VARTOTOJŲ TIEKIAMO IR GRĄŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS 2026-2027 M. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros lauko oro temperatūra t_{lauko}, °C	T_1, °C	T_2, °C
10	67	42
9	67	42
8	67	42
7	67	42
6	67	42
5	67	42
4	67	42
3	67	42
2	67	42
1	67	42
0	67	42
-1	68	42,7
-2	69	43,5
-3	70	44,2
-4	71	45,0
-5	72	45,7
-6	73	46,4
-7	75	47,2
-8	76	47,9
-9	77	48,7
-10	78	49,4
-11	79	50,1
-12	80	50,9
-13	81	51,6
-14	82	52,4
-15	83	53,1
-16	84	53,9
-17	85	54,6
-18	86	55,3
-19	87	56,1
-20	88	56,8
-21	90	57,6
-22	91	58,3
-23	92	59,0
-24	93	59,8
-25	94	60,5
-26	95	61,3
-27	96	62

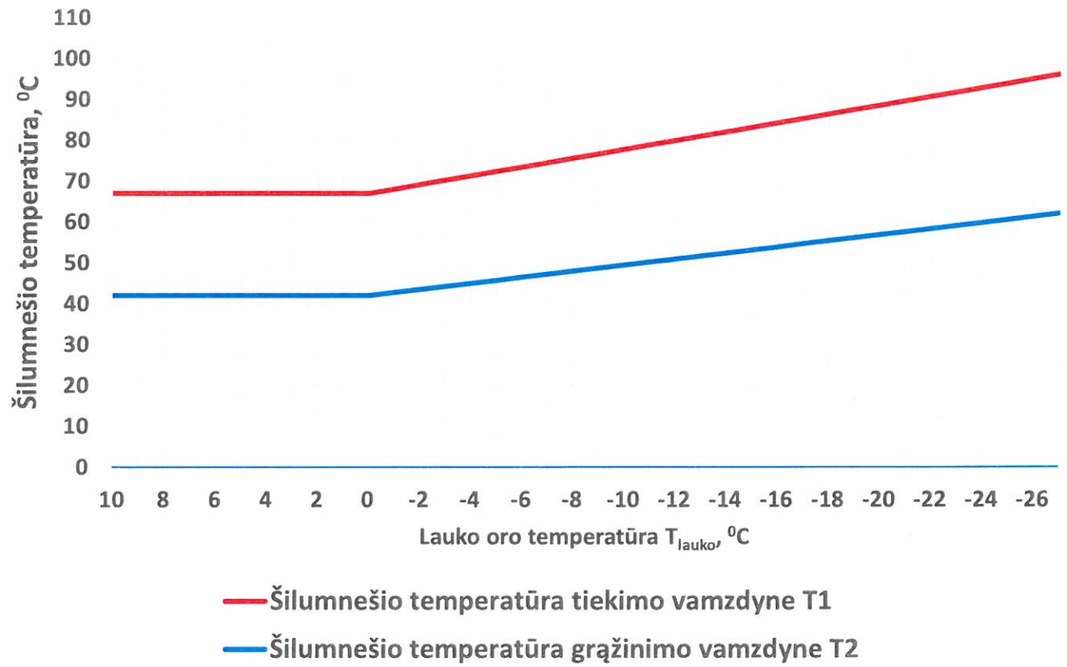

Šilumnešio slėgio ir srauto parametrai pas vartotojus

Slėgis	Šildymo sezono laikotarpiu	Nešildymo sezono laikotarpiu
Tiekimo vamzdyne P1	0,73 ± 5%	0,62 ± 5%
Grąžinimo vamzdyne P2	0,44 ± 5%	0,39 ± 5%

Šilumnešio parametrų grafikas parengtas pagal realų pastatų šilumos vartojimo režimą ir skaičiuojamąsias patalpų bei oro temperatūras.

Šilumos tiekimas 2026-2027 metų šildymo sezono metu Visagino savivaldybės vartotojams vykdomas pagal 100 – 60 °C šilumos tiekimo grafiką (iš šildymo katilinės).

Skaičiuojamoji patalpų oro temperatūra t_{pat} = +18 °C.

Skaičiuojamoji lauko oro temperatūra t_{lauko} = -27 °C.

Leistini tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimai kontroliniame taške nuo grafiko: ± 5 °C.

Grąžinamo šilumnešio vidutinė paros temperatūra gali viršyti nustatytą grafike ne daugiau kaip 3 %, temperatūros sumažėjimas lyginant su grafiku neribojamas.

Šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo nutraukimą, ribojimą, taip pat už šilumnešio parametrų nukrypimus nuo šio grafiko įvykusius dėl pastato savininko, valdytojo, daugiabučių namų administratoriaus arba butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų ir/ar neišlaikant projektinio srauto bei patalpų temperatūros normų.

Konsultantas UAB THM
J. Gudzinskas

UAB "VISAGINO ENERGIJA"

SUDERINTA
Visagino savivaldybės
administracija

Visagino savivaldybės administracijos direktorius


(pareigos, vardas, pavardė)
2026-08-31

TVIRTINU
UAB „Visagino energija"
generalinis direktorius

Zigmas Jurgutavičius
2026-08-31

II-osios ZONOS VARTOTOJŲ TIEKIAMO IR GRĄŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS 2026-2027 M. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros lauko oro temperatūra t_{lauko}, °C	T_1, °C	T_2, °C
10	66	43
9	66	43
8	66	43
7	66	43
6	66	43
5	66	43
4	66	43
3	66	43
2	66	43
1	66	43
0	66	43
-1	67	43,7
-2	68	44,5
-3	69	45,2
-4	70	46,0
-5	71	46,7
-6	72	47,4
-7	74	48,2
-8	75	48,9
-9	76	49,7
-10	77	50,4
-11	78	51,1
-12	79	51,9
-13	80	52,6
-14	81	53,4
-15	82	54,1
-16	83	54,9
-17	84	55,6
-18	85	56,3
-19	86	57,1
-20	87	57,8
-21	89	58,6
-22	90	59,3
-23	91	60,0
-24	92	60,8
-25	93	61,5
-26	94	62,3
-27	95	63

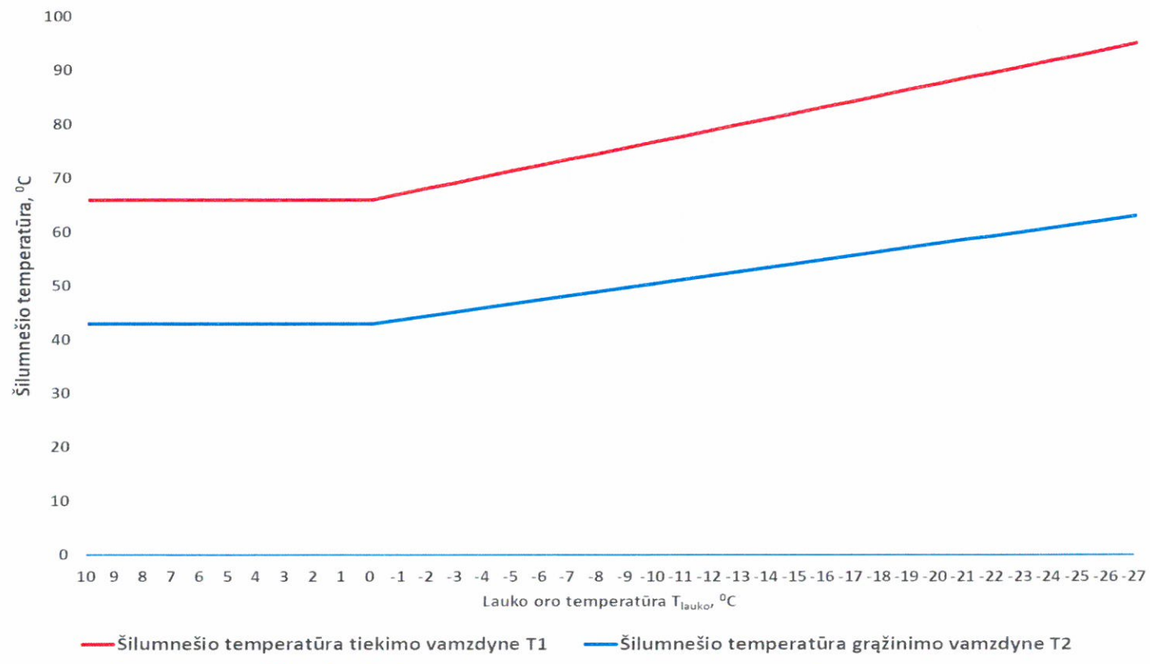

Šilumnešio slėgio ir srauto parametrai pas vartotojus

Slėgis	Šildymo sezono laikotarpiu	Nešildymo sezono laikotarpiu
Tiekimo vamzdyne P1	0,71 ± 5%	0,59 ± 5%
Grąžinimo vamzdyne P2	0,42 ± 5%	0,37 ± 5%

Šilumnešio parametrų grafikas parengtas pagal realų pastatų šilumos vartojimo režimą ir skaičiuojamąsias patalpų bei oro temperatūras.

Šilumos tiekimas 2026-2027 metų šildymo sezono metu Visagino savivaldybės vartotojams vykdomas pagal 100 – 60 °C šilumos tiekimo grafiką (iš šildymo katilinės).

Skaičiuojamoji patalpų oro temperatūra t_{pat} = +18 °C.

Skaičiuojamoji lauko oro temperatūra t_{lauko} = -27 °C.

Leistini tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimai kontroliniame taške nuo grafiko: ± 5 °C.

Grąžinamo šilumnešio vidutinė paros temperatūra gali viršyti nustatytą grafike ne daugiau kaip 3 %, temperatūros sumažėjimas lyginant su grafiku neribojamas.

Šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo nutraukimą, ribojimą, taip pat už šilumnešio parametrų nukrypimus nuo šio grafiko įvykusius dėl pastato savininko, valdytojo, daugiabučių namų administratoriaus arba butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų ir/ar neišlaikant projektinio srauto bei patalpų temperatūros normų.

Konsultantas UAB THM
J. Gudzinskas

UAB "VISAGINO ENERGIJA"

SUDERINTA
Visagino savivaldybės
administracija


_____
(pareigos, vardas, pavardė)
2026-____-____

TVIRTINU
UAB „Visagino energija"
generalinis direktorius

_____
Zigmas Jurgutavičius
2026-____-____

I-osios ZONOS VARTOTOJŲ TIEKIAMO IR GRĄŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS 2026-2027 M. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros lauko oro temperatūra t_{lauko}, °C	T_1, °C	T_2, °C
10	65	44
9	65	44
8	65	44
7	65	44
6	65	44
5	65	44
4	65	44
3	65	44
2	65	44
1	65	44
0	65	44
-1	66	44,7
-2	67	45,5
-3	68	46,2
-4	69	47,0
-5	70	47,7
-6	71	48,4
-7	73	49,2
-8	74	49,9
-9	75	50,7
-10	76	51,4
-11	77	52,1
-12	78	52,9
-13	79	53,6
-14	80	54,4
-15	81	55,1
-16	82	55,9
-17	83	56,6
-18	84	57,3
-19	85	58,1
-20	86	58,8
-21	88	59,6
-22	89	60,3
-23	90	61,0
-24	91	61,8
-25	92	62,5
-26	93	63,3
-27	94	64

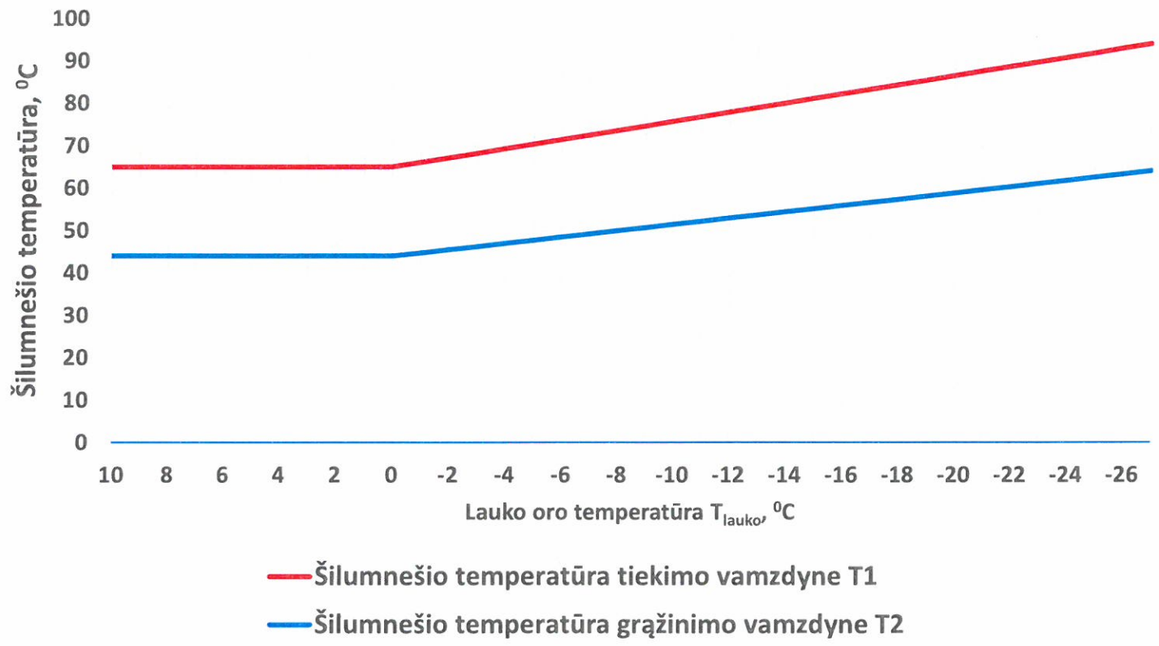

Šilumnešio slėgio ir srauto parametrai pas vartotojus

Slėgis	Šildymo sezono laikotarpiu	Nešildymo sezono laikotarpiu
Tiekimo vamzdyne P1	0,66 ± 5%	0,55 ± 5%
Grąžinimo vamzdyne P2	0,41 ± 5%	0,33 ± 5%

Šilumnešio parametrų grafikas parengtas pagal realų pastatų šilumos vartojimo režimą ir skaičiuojamąsias patalpų bei oro temperatūras.

Šilumos tiekimas 2026-2027 metų šildymo sezono metu Visagino savivaldybės vartotojams vykdomas pagal 100 –60 °C šilumos tiekimo grafiką (iš šildymo katilinės).

Skaičiuojamoji patalpų oro temperatūra t_{pat} = +18 °C.

Skaičiuojamoji lauko oro temperatūra t_{lauko} = -27 °C.

Leistini tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimai kontroliniame taške nuo grafiko: ± 5 °C.

Grąžinamo šilumnešio vidutinė paros temperatūra gali viršyti nustatytą grafike ne daugiau kaip 3 %, temperatūros sumažėjimas lyginant su grafiku neribojamas.

Šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo nutraukimą, ribojimą, taip pat už šilumnešio parametrų nukrypimus nuo šio grafiko įvykusius dėl pastato savininko, valdytojo, daugiabučių namų administratoriaus arba butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų ir/ar neišlaikant projektinio srauto bei patalpų temperatūros normų.

Konsultantas UAB THM
J. Gudzinskas

UAB "VISAGINO ENERGIJA"

SUDERINTA
Visagino savivaldybės
administracija


(pareigos, vardas, pavardė)
2026-08-31

TVIRTINU
UAB „Visagino energija"
generalinis direktorius

Žigmas Jurgutavičius
2026-08-31

STATYBOS INDUSTRIJOS BAZĖS TIEKIAMO IR GRĄŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS 2026-2027 M. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros lauko oro temperatūra t_{lauko}, °C	T_1, °C	T_2, °C
10	70	42
9	70	42
8	70	42
7	70	42
6	70	42
5	70	42
4	70	42
3	70	42
2	70	42
1	70	42
0	70	42
-1	71	42,7
-2	72	43,5
-3	73	44,2
-4	74	45,0
-5	75	45,7
-6	76	46,4
-7	77	47,2
-8	78	47,9
-9	79	48,7
-10	80	49,4
-11	81	50,1
-12	82	50,9
-13	83	51,6
-14	85	52,4
-15	86	53,1
-16	87	53,9
-17	88	54,6
-18	89	55,3
-19	90	56,1
-20	91	56,8
-21	92	57,6
-22	93	58,3
-23	94	59,0
-24	95	59,8
-25	96	60,5
-26	97	61,3
-27	98	62

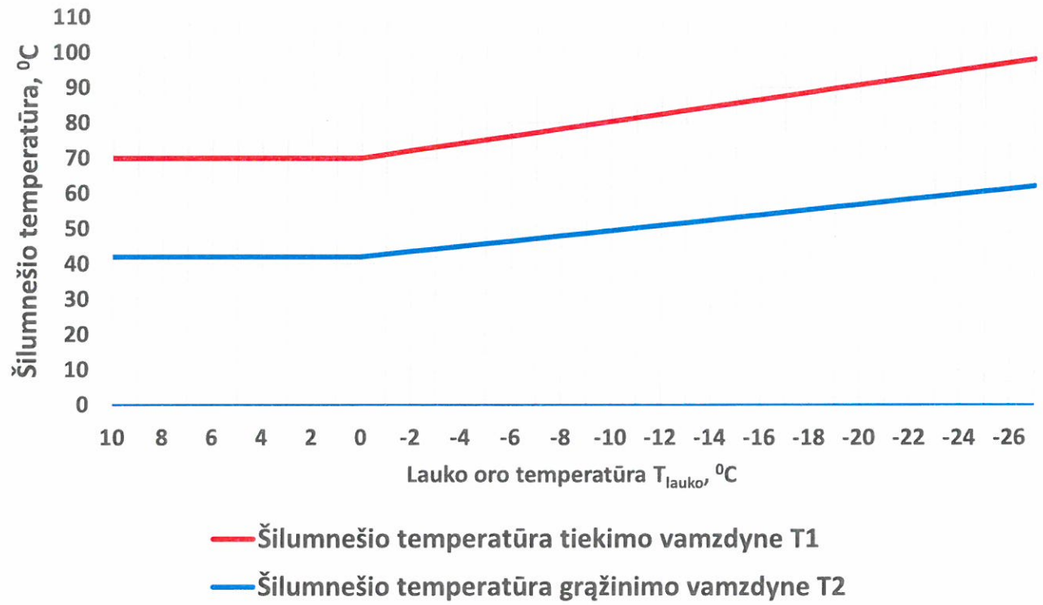

Šilumnešio slėgio ir srauto parametrai pas vartotojus

Slėgis	Šildymo sezono laikotarpiu	Nešildymo sezono laikotarpiu
Tiekimo vamzdyne P1	0,79 ± 5%	0,66 ± 5%
Grąžinimo vamzdyne P2	0,44 ± 5%	0,42 ± 5%

Šilumnešio parametrų grafikas parengtas pagal realų pastatų šilumos vartojimo režimą ir skaičiuojamąsias patalpų bei oro temperatūras.

Šilumos tiekimas 2026-2027 metų šildymo sezono metu Visagino savivaldybės vartotojams vykdomas pagal 100 – 60 °C šilumos tiekimo grafiką (iš šildymo katilinės).

Skaičiuojamoji patalpų oro temperatūra t_{pat} = +18 °C.

Skaičiuojamoji lauko oro temperatūra t_{lauko} = -27 °C.

Leistini tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimai kontroliniame taške nuo grafiko: ± 5 °C.

Grąžinamo šilumnešio vidutinė paros temperatūra gali viršyti nustatytą grafike ne daugiau kaip 3 %, temperatūros sumažėjimas lyginant su grafiku neribojamas.

Šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo nutraukimą, ribojimą, taip pat už šilumnešio parametrų nukrypimus nuo šio grafiko įvykusius dėl pastato savininko, valdytojo, daugiabučių namų administratoriaus arba butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų ir/ar neišlaikant projektinio srauto bei patalpų temperatūros normų.

Konsultantas UAB THM
dir. J. Gudzinskas

UAB "VISAGINO ENERGIJA"

SUDERINTA
Visagino savivaldybės
administracija


(pareigos, vardas, pavardė)
2026-08-31

TVIRTINU
UAB „Visagino energija"
generalinis direktorius

Žigmas Jurgutavičius
2026-08-31

VĮ „IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ" TIEKIAMO IR GRĄŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS 2026-2027 M. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros lauko oro temperatūra t_{lauko}, °C	T_1, °C	T_2, °C
10	70	55
9	70	54
8	70	53
7	70	52
6	70	51
5	70	50
4	70	49
3	70	48
2	70	47
1	70	46
0	70	45
-1	71	45,6
-2	72	46,3
-3	73	46,9
-4	74	47,5
-5	75	48,1
-6	76	48,8
-7	77	49,4
-8	78	50,0
-9	79	50,7
-10	80	51,3
-11	81	51,9
-12	82	52,6
-13	83	53,2
-14	84	53,8
-15	85	54,4
-16	86	55,1
-17	87	55,7
-18	88	56,3
-19	89	57,0
-20	90	57,6
-21	91	58,2
-22	92	58,9
-23	93	59,5
-24	94	60,1
-25	95	60,7
-26	96	61,4
-27	97	62

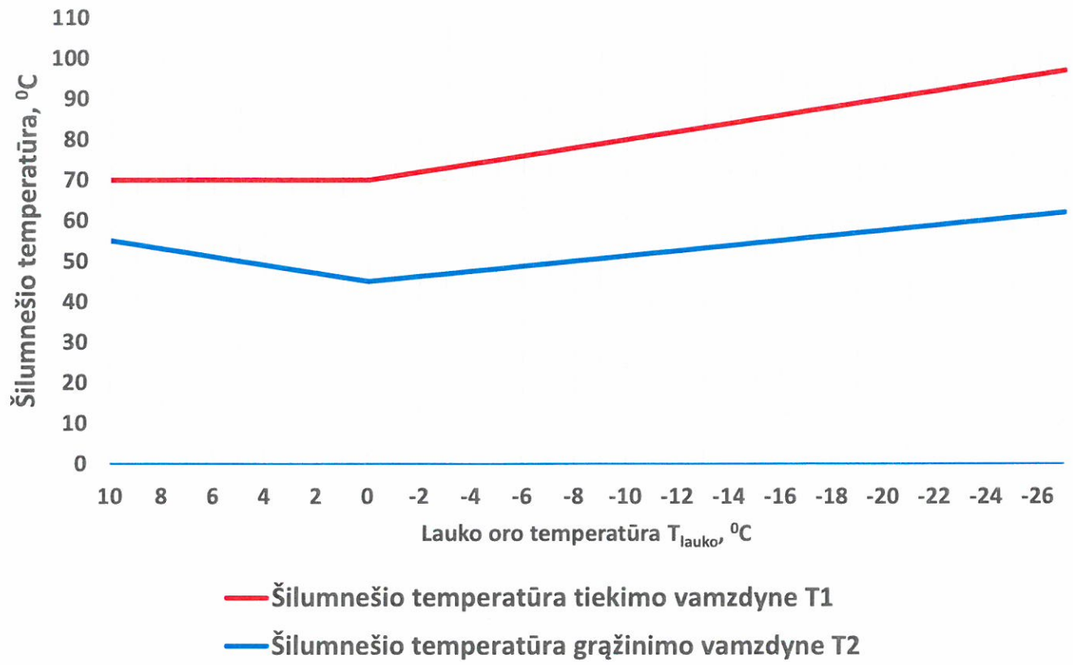

Šilumnešio slėgio ir srauto parametrai pas vartotojus

Slėgis	Šildymo sezono laikotarpiu	Nešildymo sezono laikotarpiu
Tiekimo vamzdyne P1	0,84 ± 5%	0,67 ± 5%
Grąžinimo vamzdyne P2	0,42 ± 5%	0,34 ± 5%

Šilumnešio parametrų grafikas parengtas pagal realų pastatų šilumos vartojimo režimą ir skaičiuojamąsias patalpų bei oro temperatūras.

Šilumos tiekimas 2026-2027 metų šildymo sezono metu Visagino savivaldybės vartotojams vykdomas pagal 100 – 60 °C šilumos tiekimo grafiką (iš šildymo katilinės).

Skaičiuojamoji patalpų oro temperatūra t_{pat} = +18 °C.

Skaičiuojamoji lauko oro temperatūra t_{lauko} = -27 °C.

Leistini tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimai kontroliniame taške nuo grafiko: ± 5 °C.

Grąžinamo šilumnešio vidutinė paros temperatūra gali viršyti nustatytą grafike ne daugiau kaip 3 %, temperatūros sumažėjimas lyginant su grafiku neribojamas.

Šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo nutraukimą, ribojimą, taip pat už šilumnešio parametrų nukrypimus nuo šio grafiko įvykusius dėl pastato savininko, valdytojo, daugiabučių namų administratoriaus arba butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų ir/ar neišlaikant projektinio srauto bei patalpų temperatūros normų.

Konsultantas UAB THM
J. Gudzinskas

UAB "VISAGINO ENERGIJA"

SUDERINTA
Visagino savivaldybės
administracija

Visagino savivaldybės administracijos direktorius
Virginijus Andrius BUKAUSKAS


(pareigos, vardas, pavardė)
2026-___-___

TVIRTINU
UAB „Visagino energija"
generalinis direktorius

Zigmas Jurgutavičius
2026-02-31.

KATILINĖS TIEKIAMO IR GRĄŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS 2026-2027 M. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros lauko oro temperatūra t_{lauko}, °C	T_1, °C	T_2, °C
10	70	40
9	70	40
8	70	40
7	70	40
6	70	40
5	70	40
4	70	40
3	70	40
2	70	40
1	70	40
0	70	40
-1	71	40,7
-2	72	41,5
-3	73	42,2
-4	74	43,0
-5	76	43,7
-6	77	44,4
-7	78	45,2
-8	79	45,9
-9	80	46,7
-10	81	47,4
-11	82	48,1
-12	83	48,9
-13	84	49,6
-14	86	50,4
-15	87	51,1
-16	88	51,9
-17	89	52,6
-18	90	53,3
-19	91	54,1
-20	92	54,8
-21	93	55,6
-22	94	56,3
-23	96	57,0
-24	97	57,8
-25	98	58,5
-26	99	59,3
-27	100	60

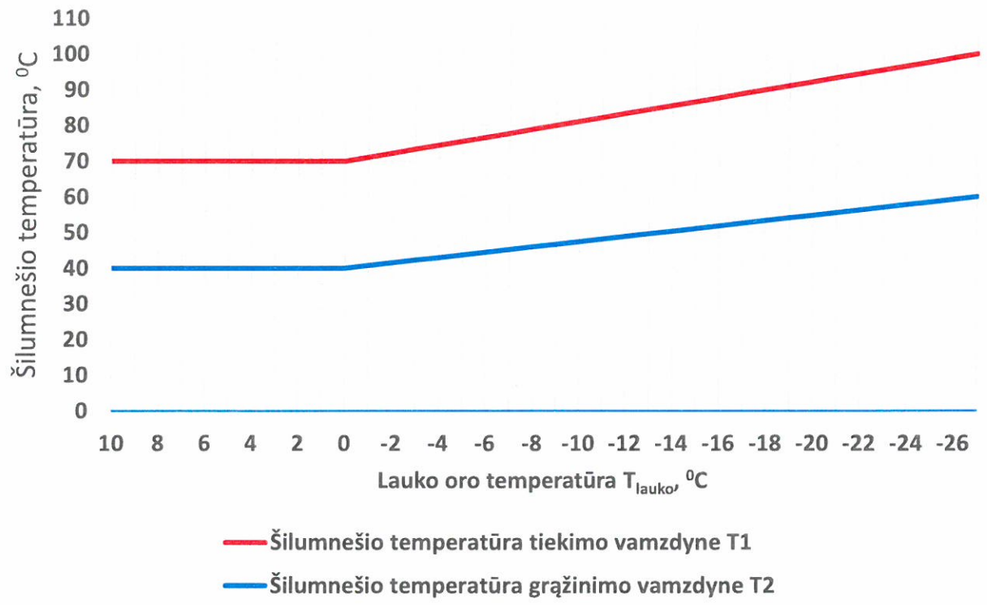

Šilumnešio slėgio ir srauto parametrai kontroliniame parametrų nustatymo taške

Slėgis	Šildymo sezono laikotarpiu	Nešildymo sezono laikotarpiu
Tiekimo vamzdyne P1 HOBS VONDA20CP201	0,84 ± 5%	0,57 ± 5%
Grąžinimo vamzdyne P2 HOBS VONDBA40CP201	0,20 ± 5%	0,22 ± 5%
Tiekimo vamzdyne P1 ŠK-2 VONDA17CP201	0,92 ± 5%	0,51 ± 5%
Grąžinimo vamzdyne P2 ŠK-2 VONDBA17CP201	0,23 ± 5%	0,28 ± 5%

Šilumnešio parametrų grafikas parengtas pagal realų pastatų šilumos vartojimo režimą ir skaičiuojamąsias patalpų bei oro temperatūras.

Šilumos tiekimas 2026-2027 metų šildymo sezono metu Visagino savivaldybės vartotojams vykdomas pagal 100 – 60 °C šilumos tiekimo grafiką (iš šildymo katilinės).

Skaičiuojamoji patalpų oro temperatūra t_{pat} = +18 °C.

Skaičiuojamoji lauko oro temperatūra t_{lauko} = -27 °C.

Leistini tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimai pas vartotojus nuo grafiko: ± 5 °C.

Grąžinamo šilumnešio vidutinė paros temperatūra gali viršyti nustatytą grafike ne daugiau kaip 3 %, temperatūros sumažėjimas lyginant su grafiku neribojamas.

Konsultantas UAB THM
J. Gudzinskas