


## 2021-2023 m. fiksuotas metinis maksimalus ir vidutinis CŠTS galios poreikis, MW

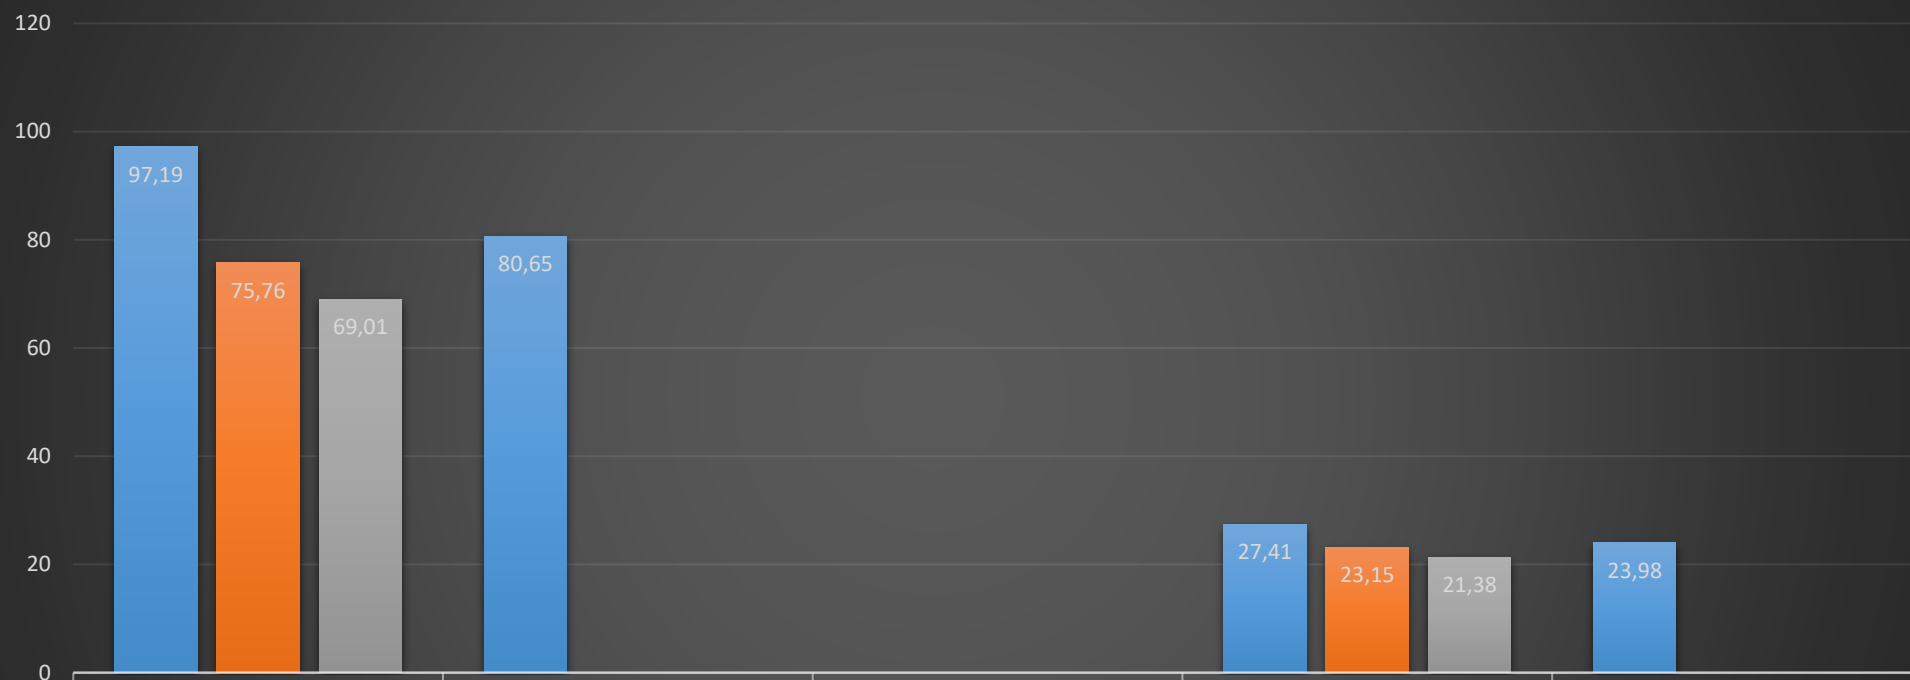

|           | Maksimalus galios poreikis, MW | Maksimalaus poreikio 3 metų vidurkis, MW |  | Vidutinis galios poreikis, MW | Vidutinio poreikio 3 metų vidurkis, MW |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------|
| ■ 2021 m. | 97,19                          | 80,65                                    |  | 27,41                         | 23,98                                  |
| ■ 2022 m. | 75,76                          |                                          |  | 23,15                         |                                        |
| ■ 2023 m. | 69,01                          |                                          |  | 21,38                         |                                        |

■ 2021 m. ■ 2022 m. ■ 2023 m.